

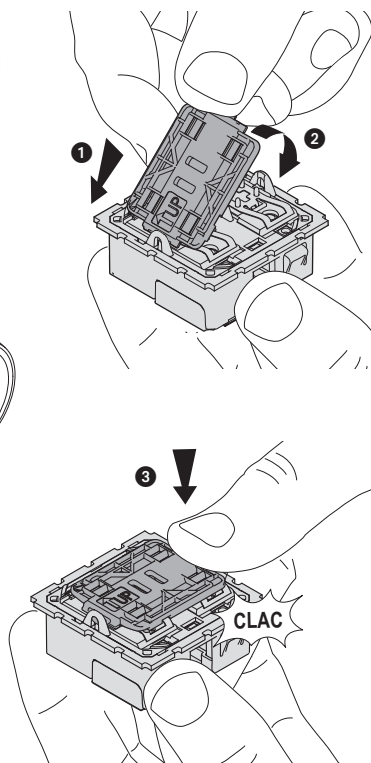



- Opérations de montage
- Assembly operations
- Operazioni di montaggio
- Montieren
- Operaciones de montaje
- Montage
- Operações de montagem

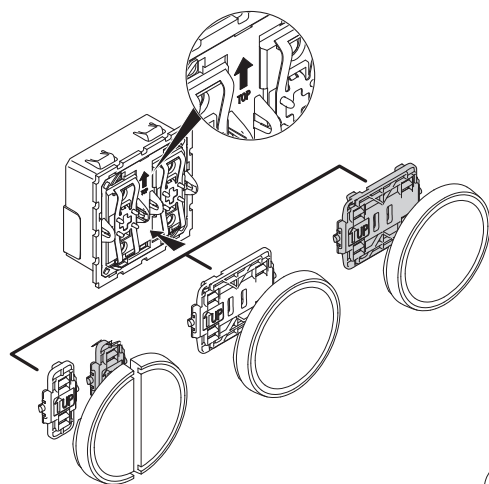


- Opérations de démontage
- Disassembly operations
- Operazioni di smontaggio
- Abmontieren
- Operaciones de desmontaje
- Demontage
- Operações de desmontagem

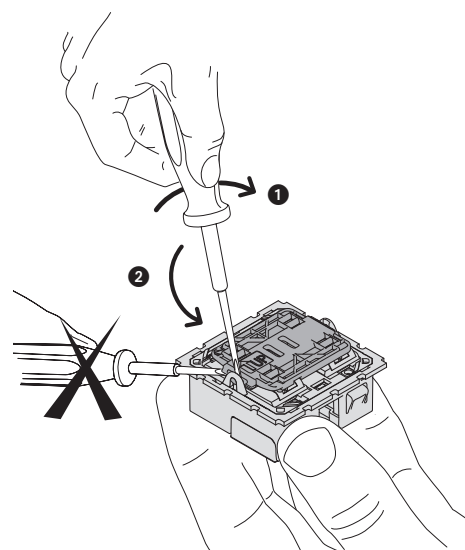

- Schéma électrique
- Schema elettrico
- Esquema eléctrico
- Esquema elétrico
- Electric diagram
- Schaltplan
- Elektrisch schema

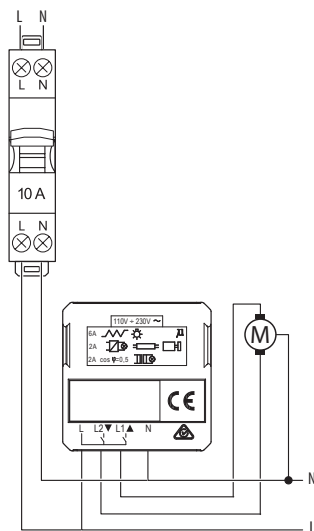

- Protéger avec interrupteur magnétothermique 10 A
- Protect with 10 A thermal magnetic circuit breaker
- Proteggere con interruttore magnetotermico da 10 A
- Mit magnetothermischem Schalter zu 10 A schützen
- Pour l'utilisation sans neutre, consulter la fiche technique sur le site:
- To use without neutral, refer to the technical sheet on the site:
- Per utilizzo senza neutro consultare la scheda tecnica al sito:
- Zum Gebrauch ohne Nullleiter, siehe technisches Datenblatt unter:
- Para usar sin neutro, consultar la ficha técnica en el sitio web:

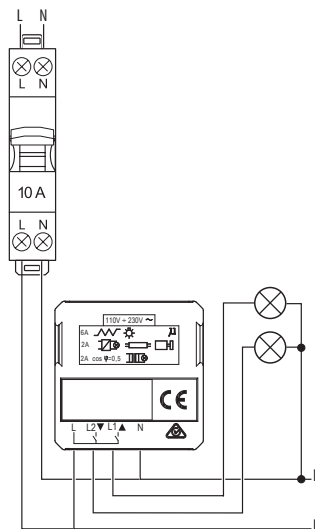

- Proteger con interruptor magnetotérmico 10 A
- Beschermen met een magnetothermische schakelaar van 10 A
- Proteger com interruptor magnetotérmico de 10 A



- Couper l'alimentation avant toute intervention sur l'installation. L'actionnement à distance peut causer des dommages corporels ou matériels.
- Switch the power supply OFF before any work on the system. Remote operation may cause damage to people or property.
- Togliere l'alimentazione prima di ogni intervento sull'impianto. L'azionamento da remoto può causare danni a persone o cose.
- Die Stromversorgung abtrennen, bevor an der Anlage gearbeitet wird. Die Betätigung von fern kann Personen- oder Sachschäden verursachen.
- Corte la alimentación antes de intervenir en el sistema. El accionamiento a distancia puede causar daños a personas o cosas.
- Verwijder de spanning alvorens werkzaamheden aan de installatie te verrichten. De aansturing op afstand kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.
- Tirar a alimentação elétrica antes de qualquer intervenção sobre a instalação. O acionamento à distância pode causar danos às pessoas ou aos bens.